

EVS203 Controllore digitale per la gestione di unità refrigeranti statiche, con funzioni HACCP ed Energy Saving


ITALIANO PREPARATIVI

1.1 Importante


Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e prima dell'uso e seguire tutte le avvertenze per l'installazione e per il collegamento elettrico; conservare queste istruzioni con lo strumento per consultazioni future.

1.2 Installazione

A pannello, con due viti Ø 2,9 mm o M3; dimensioni in mm.

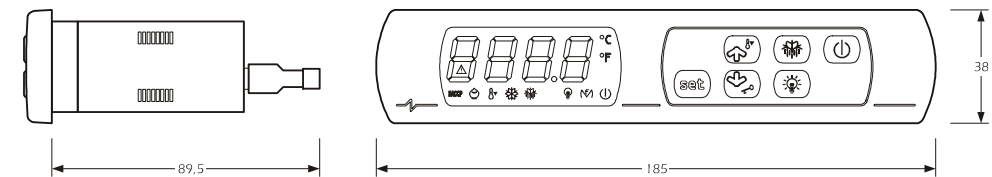


Indipendentemente dal tipo di connessioni, la profondità massima è di 89,5 mm e si riferisce ai modelli con faston (con faston femmina dritto correttamente inserito).

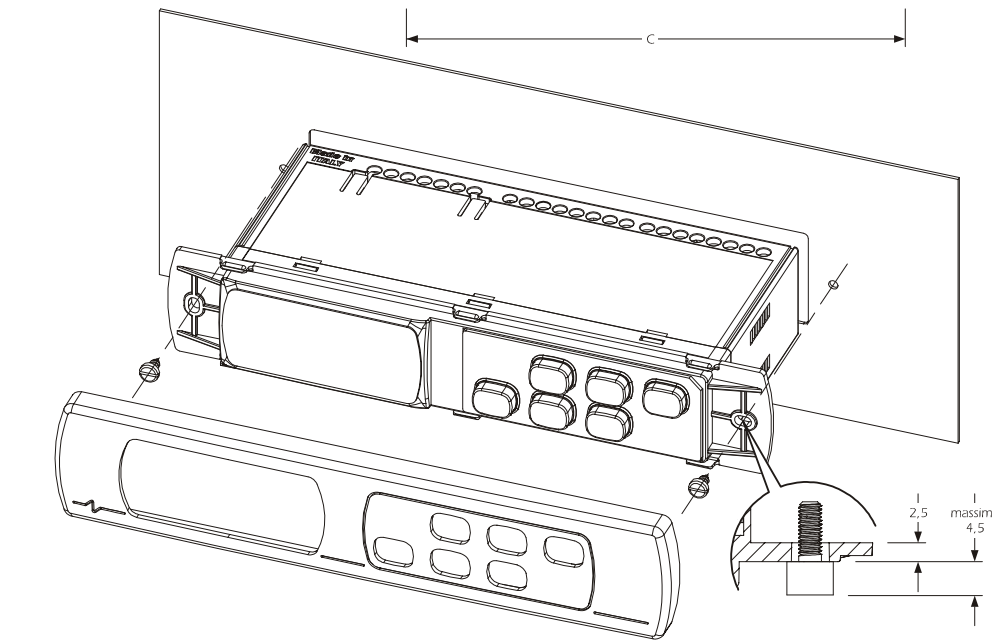

DIMENS.	MINIMA	TIPICA	MASSIMA
A	150,0	150,0	150,5
B	31,0	31,0	31,5
C	164,0	165,0	166,0

Avvertenze per l'installazione:

- per evitare di danneggiare il contenitore, moderare la coppia di serraggio delle viti
- accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
- non installare lo strumento in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle norme di sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione dello strumento; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

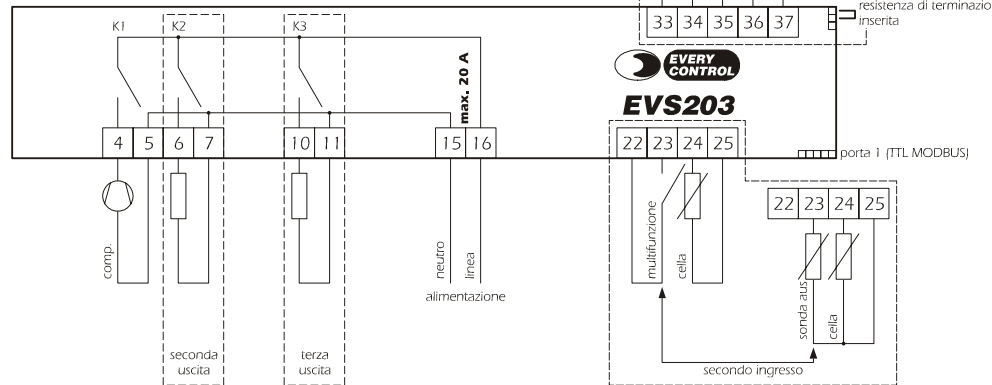

Avvertenze per il collegamento elettrico:

- non operare sulle morsettiere utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici
- se lo strumento è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la potenza elettrica operativa dello strumento corrispondano a quelle dell'alimentazione locale
- disconnettere l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare lo strumento come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti lo strumento rivolgersi alla rete di vendita Evco.

2 INTERFACCIA UTENTE

2.1 Accensione/spengimento dello strumento in modo manuale

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(1)** per 2 s.

Se lo strumento è spento, i regolatori saranno spenti; la possibilità di accendere/spengere la luce della cella o l'uscita ausiliaria quando lo strumento è spento dipende dal parametro u2.

Con il termine spegnimento si intende lo spegnimento dello strumento via software (lo strumento rimane collegato all'alimentazione).

Attraverso l'ingresso multifunzione è inoltre possibile accendere/spengere lo strumento in modo remoto.

2.2 Il display

Se lo strumento è acceso, durante il normale funzionamento il display visualizzerà la grandezza stabilita con il parametro P5:

- se P5 = 0, il display visualizzerà la temperatura della cella
- se P5 = 1, il display visualizzerà il setpoint di lavoro
- se P5 = 2, il display visualizzerà " - - - - " (opzione riservata)
- se P5 = 3, il display visualizzerà " - - - - " (opzione riservata)
- se P5 = 4, il display visualizzerà la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se il parametro P4 è impostato a 1 o 2).

Se lo strumento è spento, il display sarà spento.

2.3 Visualizzazione della temperatura della cella

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(2)** per 2 s: il display visualizzerà la prima label disponibile
- premere **(3)** o **(4)** per selezionare "Pb1"
- premere **(000)**

Per uscire dalla procedura:

- premere **(000)** o non operare per 15 s
- premere **(1)** o non operare per 60 s.

Se durante il normale funzionamento il display visualizza la temperatura della cella (parametro P5 = 0), la label "Pb1" non verrà visualizzata.

2.4 Visualizzazione della temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se il parametro P4 è impostato a 1 o 2)

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(2)** per 2 s: il display visualizzerà la prima label disponibile
- premere **(3)** o **(4)** per selezionare "Pb3"
- premere **(000)**

Per uscire dalla procedura:

- premere **(000)** o non operare per 15 s
- premere **(1)** o non operare per 60 s.

Se la funzione del secondo ingresso non è quella di sonda ausiliaria (parametro P4 = 0 o 3), la label "Pb3" non verrà visualizzata.

2.5 Attivazione dello sbrinamento in modo manuale

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata, che non sia in corso alcuna procedura e che non sia in corso la funzione Overcooling
- premere **(5)** per 4 s.

2.6 Accensione/spengimento dell'uscita on-off (solo se il parametro u0 è impostato a 0)

Se lo strumento è acceso, l'uscita on-off sarà accesa; se lo strumento è spento, l'uscita on-off sarà spenta.

2.7 Accensione/spengimento della luce della cella in modo manuale (solo se il parametro u1 è impostato a 0)

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(6)**

Attraverso l'ingresso multifunzione è inoltre possibile spegnere la luce della cella in modo remoto; si veda anche il parametro u2.

2.8 Accensione delle resistenze antiappannamento in modo manuale (solo se il parametro u1 è impostato a 1)

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(6)** per 2 s: le resistenze verranno accese per il tempo stabilito con il parametro b1.

Non è consentito spegnere le resistenze antiappannamento in modo manuale.

2.9 Accensione/spengimento dell'uscita ausiliaria in modo manuale (solo se il parametro u1 è impostato a 2)

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(6)**

Attraverso l'ingresso multifunzione è inoltre possibile accendere/spengere l'uscita ausiliaria in modo remoto.

Se l'uscita ausiliaria è stata accesa in modo manuale, sarà consentito spegnerla solo nello stesso modo (discorso analogo per l'accensione in modo remoto); si veda anche il parametro u2.

2.10 Attivazione/disattivazione della funzione Overcooling (raffreddamento rapido)

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata, che non sia in corso alcuna procedura e che non siano in corso lo sbrinamento
- premere **(7)** per 4 s: il setpoint di lavoro verrà decrementato della temperatura stabilita con il parametro r5 (per il tempo stabilito con il parametro r6).

Durante la funzione Overcooling lo sbrinamento non viene mai attivato; se l'intervallo di sbrinamento scade quando la funzione è in corso, lo sbrinamento verrà attivato alla conclusione della funzione.

2.11 Blocco/sblocco della tastiera

Per bloccare la tastiera:

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(8)** e **(9)** per 2 s: il display visualizzerà "Loc" per 1 s.

Se la tastiera è bloccata, non sarà consentito:

- accendere/spengere lo strumento in modo manuale
- visualizzare la temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria
- attivare lo sbrinamento in modo manuale
- accendere/spengere l'uscita ausiliaria in modo manuale
- attivare/disattivare la funzione Overcooling
- visualizzare le informazioni riguardanti gli allarmi HACCP
- cancelare la lista degli allarmi HACCP
- modificare il setpoint di lavoro con la procedura indicata nel paragrafo 4.1 (il setpoint di lavoro è impostabile anche attraverso il parametro SP).

Queste operazioni provocano la visualizzazione della label "Loc" per 1 s.

Per sbloccare la tastiera:

- premere **(8)** e **(9)** per 2 s: il display visualizzerà "UnL" per 1 s.

2.12 Tacitazione buzzer

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere un tasto (la prima pressione del tasto non provoca l'effetto associato).

3 HACCP

3.1 Cenni preliminari

Lo strumento è in grado di memorizzare fino a 2 allarmi HACCP fornendo informazioni riguardanti:

- il valore critico
- la durata dell'allarme (tra 1 min e 99 h e 59 min, parziale se l'allarme è in corso).

CODICE	TIPO DI ALLARME (VALORE CRITICO)
AL	allarme di temperatura di minima (la minima temperatura durante un qualsiasi allarme di questo tipo)
AH	allarme di temperatura di massima (la massima temperatura durante un qualsiasi allarme di questo tipo)

ATTENZIONE:

- lo strumento memorizza l'allarme di temperatura di minima e l'allarme di temperatura di massima a condizione che la temperatura associata all'allarme sia quella della cella (parametri A0 e A3 = 0) o quella rilevata dalla sonda ausiliaria, a condizione che la sua funzione sia quella di sonda display (parametri A0 e A3 = 1 e parametro P4 = 1)
- lo strumento aggiorna le informazioni riguardanti l'allarme a condizione che il valore critico del nuovo allarme sia più critico di quello in memoria o a condizione che le informazioni siano già state visualizzate
- la durata dell'allarme si riferisce a quello che ha provocato l'aggiornamento del valore critico
- se lo strumento è spento, non verrà memorizzato alcun allarme.

Quando la causa che ha provocato l'allarme scompare, il display ripristina il normale funzionamento.

3.2 Visualizzazione delle informazioni riguardanti gli allarmi

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(9)** per 2 s: il display visualizzerà la prima label disponibile
- premere **(3)** o **(4)** per selezionare "LS"
- premere **(000)** il display visualizzerà uno dei codici riportati nella tabella del paragrafo 3.1

Per visualizzare le informazioni riguardanti l'allarme:

- premere **(3)** o **(4)** per selezionare un codice, per esempio "AH".

Per visualizzare le informazioni riguardanti l'allarme:

- premere **(000)** il LED HACCP smetterà di lampeggiare per rimanere stabilmente acceso e il display visualizzerà in successione (per esempio):

ESEMPIO	SIGNIFICATO
8	il valore critico è 8 °C/°F
dur	il display sta per visualizzare la durata dell'allarme
h 1	l'allarme è durato 1 h (continua ...)
n15	l'allarme è durato 1 h e 15 min
AH	il codice selezionato

Ciascuna informazione dura 1 s.

Per uscire dalla successione di informazioni:

- premere **(0)** il display visualizzerà il codice selezionato.

Per uscire dalla procedura:

- premere **(0)** due volte o non operare per 15 s.

3.3 Cancellazione della lista degli allarmi

- assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(9)** per 2 s: il display visualizzerà la prima label disponibile
- premere **(3)** o **(4)** per selezionare "rLS"
- premere **(000)**

- premere **(9)** o **(9)** entro 15 s per impostare "149"
- premere **(000)** o non operare per 15 s: il display visualizzerà " - - - - " lampeggiante per 4 s e il LED HACCP si spegnerà, dopodiché lo strumento uscirà dalla procedura.

4 IMPOSTAZIONI

4.1 Impostazione del setpoint di lavoro

- assicurarsi che lo strumento sia acceso, che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(000)** il LED lampeggerà
- premere **(3)** o **(4)** entro 15 s; si vedano anche i param. r1, r2 ed r3
- premere **(000)** o non operare per 15 s.

È inoltre possibile impostare il setpoint di lavoro attraverso il param. SP.

4.2 Impostazione dei parametri di configurazione

Per accedere alla procedura:

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(3)** e **(4)** per 4 s: il display visualizzerà "PA"
- premere **(000)**

- premere **(3)** o **(4)** entro 15 s per impostare "19"
- premere **(000)** o non operare per 15 s
- premere **(3)** e **(4)** per 4 s: il display visualizzerà "SP".

Per selezionare un parametro:

- premere **(3)** o **(4)**
- premere un parametro:

- premere **(000)**
- premere **(3)** o **(4)** entro 15 s
- premere **(000)** o non operare per 15 s.

Per uscire dalla procedura:

- premere **(3)** e **(4)** per 4 s o non operare per 60 s.

Interrompere l'alimentazione dello strumento dopo la modifica dei parametri.

4.3 Ripristino del valore di default dei parametri di configurazione

Per accedere alla procedura:

- assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura
- premere **(3)** e **(4)** per 4 s: il display visualizzerà "PA"
- premere **(000)**

- premere **(3)** o **(4)** entro 15 s per impostare "743"
- premere **(000)** o non operare per 15 s
- premere **(3)** e **(4)** per 4 s: il display visualizzerà "dEF"
- premere **(000)**

- premere **(3)** o **(4)** entro 15 s per impostare "149"
- premere **(000)** o non operare per 15 s: il display visualizzerà "dEF" lampeggiante per 4 s, dopodiché lo strumento uscirà dalla procedura.

Accertarsi che il valore di default dei parametri sia opportuno, in particolare se le sonde sono di tipo PTC.

5 SEGNALAZIONI

5.1 Segnalazioni

LED	SIGNIFICATO
(6)	LED compressore se è acceso, il compressore sarà acceso se lampeggia: ▪ sarà in corso la modifica del setpoint di lavoro ▪ sarà in corso una protezione del compressore (parametri C0, C1 e C2)
(7)	LED sbrinamento se è acceso, sarà in corso lo sbrinamento
(8)	LED luce cella se è acceso, la luce della cella sarà accesa
(9)	LED multifunzione se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento): se è acceso, le resistenze antiappannamento saranno accese per effetto del regolatore (parametro b0) se lampeggia, le resistenze antiappannamento saranno state accese in modo manuale (parametro b1) se il parametro u1 è impostato a 2 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita è l'uscita ausiliaria): se è acceso, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo manuale se lampeggia, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo remoto (parametro i5)
(A)	LED allarme se è acceso, sarà in corso un allarme
(B)	LED Overcooling se è acceso, sarà in corso la funzione Overcooling (parametri r5 ed r6)
(C)	LED Energy Saving se è acceso, sarà in corso la funzione Energy Saving (parametri r4 e i5)

se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento):

se il parametro u1 è impostato a 2 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita è l'uscita ausiliaria):

se è acceso, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo manuale

se lampeggia, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo remoto (parametro i5)

se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento):

se è acceso, le resistenze antiappannamento saranno accese per effetto del regolatore (parametro b0)

se lampeggia, le resistenze antiappannamento saranno state accese in modo manuale (parametro b1)

se il parametro u1 è impostato a 2 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita è l'uscita ausiliaria):

se è acceso, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo manuale

se lampeggia, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo remoto (parametro i5)

se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento):

se è acceso, le resistenze antiappannamento saranno accese per effetto del regolatore (parametro b0)

se lampeggia, le resistenze antiappannamento saranno state accese in modo manuale (parametro b1)

se il parametro u1 è impostato a 2 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita è l'uscita ausiliaria):

se è acceso, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo manuale

se lampeggia, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo remoto (parametro i5)

se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento):

se è acceso, le resistenze antiappannamento saranno accese per effetto del regolatore (parametro b0)

se lampeggia, le resistenze antiappannamento saranno state accese in modo manuale (parametro b1)

se il parametro u1 è impostato a 2 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita è l'uscita ausiliaria):

se è acceso, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo manuale

se lampeggia, l'uscita ausiliaria sarà stata accesa in modo remoto (parametro i5)

se il parametro u1 è impostato a 1 (ovvero l'utenza gestita dalla terza uscita sono le resistenze antiappannamento):

se è acceso, le resistenze antiappannamento saranno accese per effetto del regolatore (parametro b0)

se lampeggia, le resistenze antiappannamento saranno state accese in modo manuale (parametro b1)

"F" LED grado Fahrenheit
se è acceso, l'unità di misura delle temperature sarà il grado Fahrenheit (parametro P2)

LED on/stand-by
se è acceso, lo strumento sarà spento

CODICE	SIGNIFICATO
Loc	la tastiera e/o il setpoint di lavoro sono bloccati (parametro r3); si veda il paragrafo 2.11
- - - -	la grandezza da visualizzare non è disponibile (ad esempio perché la sonda è assente)

6 ALLARMI

6.1 Allarmi

CODICE	SIGNIFICATO
AL	Allarme di temperatura di minima (allarme HACCP) Rimedi: ▪ verificare la temperatura associata all'allarme ▪ si vedano i parametri A0, A1 e A2 Conseguenze: ▪ se il valore critico è inferiore a quello in memoria, se sono già state visualizzate le informazioni riguardanti l'allarme in memoria o se lo strumento non ha alcun allarme in memoria, lo strumento memorizzerà l'allarme ▪ l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
AH	Allarme di temperatura di massima (allarme HACCP) Rimedi: ▪ verificare la temperatura associata all'allarme ▪ si vedano i parametri A3, A4 e A5 Conseguenze: ▪ se il valore critico è superiore a quello in memoria, se sono già state visualizzate le informazioni riguardanti l'allarme in memoria o se lo strumento non ha alcun allarme in memoria, lo strumento memorizzerà l'allarme ▪ l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
iA	Allarme ingresso multifunzione (solo se il parametro P4 è impostato a 3) Rimedi: ▪ verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso ▪ si vedano i parametri i5 e i6 Conseguenze: ▪ se il parametro i5 è impostato a 4, l'uscita di allarme verrà accesa (se presente) ▪ se il parametro i5 è impostato a 5, il compressore verrà spento e l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
iSd	Allarme strumento bloccato (solo se il parametro P4 è impostato a 3) Rimedi: ▪ verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso multifunzione ▪ spegnere e riaccendere lo strumento o interromperne l'alimentazione ▪ si vedano i parametri i5, i6, i7, i8 e i9 Conseguenze: ▪ i regolatori verranno spenti ▪ l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
COH	Allarme condensatore surriscaldato (solo se il parametro P4 è impostato a 2) Rimedi: ▪ verificare la temperatura del condensatore ▪ si veda il parametro C6 Conseguenze: ▪ l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
Csd	Allarme compressore bloccato (solo se il parametro P4 è impostato a 2) Rimedi: ▪ verificare la temperatura del condensatore ▪ spegnere e riaccendere lo strumento: se alla riaccensione la temperatura del condensatore è ancora al di sopra di quella stabilita con il parametro C7, sarà necessario disconnettere l'alimentazione e pulire il condensatore ▪ si veda il parametro C7 Conseguenze: ▪ il compressore verrà spento ▪ l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)

Quando la causa che ha provocato l'allarme scompare, lo strumento ripristina il normale funzionamento, salvo per gli allarmi strumento bloccato (codice "iSd") e compressore bloccato (codice "Csd") che necessitano dello spegnimento dello strumento o dell'interruzione dell'alimentazione.

7 DIAGNOSTICA INTERNA

7.1 Diagnostica interna

CODICE	SIGNIFICATO
Pr1	

Pr3	<p>Errore sonda ausiliaria (solo se il parametro P4 è impostato a 1 o 2)</p> <p>Rimedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli stessi del caso precedente ma relativamente alla sonda ausiliaria <p>Conseguenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> se il parametro P4 è impostato a 2, gli allarmi condensatore surriscaldato (codice “COH”) e compressore bloccato (codice “Csd”) non verranno mai attivati l'uscita di allarme verrà accesa (se presente)
------------	---

Quando la causa che ha provocato l'allarme scompare, lo strumento ripristina il normale funzionamento.

8 DATI TECNICI

8.1 Dati tecnici

Contentitore: autoestinguento grigio.

Grado di protezione del frontale: IP 65.

Connessioni: faston da 6,3 mm (alimentazione e uscite), morsettiere a vite (ingressi), connettore a 5 poli (porta seriale); morsettiere estraibili o morsettiere a vite (alimentazione e uscite) su richiesta.

Temperatura di impiego: da 0 a 55 °C (10 ... 90% di umidità relativa senza condensa).

Alimentazione: 230 Vca, 50/60 Hz, 3,5 VA; 115 Vca, 50/60 Hz, 3,5 VA su richiesta.

9 SETPOINT DI LAVORO E PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

9.1 Setpoint di lavoro

	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	SETPOINT DI LAVORO
r1	r2	°C/°F (1)	0,0		setpoint di lavoro

9.2 Parametri di configurazione

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	SETPOINT DI LAVORO
SP	r1	r2	°C/°F (1)	0,0	setpoint di lavoro

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INGRESSI DI MISURA
CA1	-25,0	25,0	°C/°F (1)	0,0	offset sonda cella
CA3	-25,0	25,0	°C/°F (1)	0,0	offset sonda ausiliaria (solo se P4 = 1 o 2)

P0	0	1	---	1	tipo di sonda <p>0 = PTC</p> <p>1 = NTC</p>
----	---	---	-----	---	---

P1	0	1	---	1	punto decimale grado Celsius (per la grandezza visualizzata durante il normale funzionamento) <p>1 = SI</p>
----	---	---	-----	---	---

P2	0	1	---	0	unità di misura temperatura (2) <p>0 = °C</p> <p>1 = °F</p>
----	---	---	-----	---	---

P4	0	3	---	3	funzione del secondo ingresso <p>0 = ingresso assente</p> <p>1 = ingresso di misura (sonda ausiliaria, sonda display)</p> <p>2 = ingresso di misura (sonda ausiliaria, sonda condensatore)</p> <p>3 = ingresso digitale (ingresso multifunzione)</p>
----	---	---	-----	---	--

P5	0	4	---	0	grandezza visualizzata durante il normale funzionamento <p>0 = temperatura della cella</p> <p>1 = setpoint di lavoro</p> <p>2 = “- - - -” (riservato)</p> <p>3 = “- - - -” (riservato)</p> <p>4 = temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se P4 = 1 o 2)</p>
----	---	---	-----	---	--

P6	0	4	---	0	grandezza visualizzata dall'indicatore remoto <p>0 = temperatura della cella</p> <p>1 = setpoint di lavoro</p> <p>2 = “- - - -” (riservato)</p> <p>3 = “- - - -” (riservato)</p> <p>4 = temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se P4 = 1 o 2)</p>
----	---	---	-----	---	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	REGOLATORE PRINCIPALE
r0	0,1	15,0	°C/°F (1)	2,0	differenziale del setpoint di lavoro
r1	-99,0	r2	°C/°F (1)	-50,0	minimo setpoint di lavoro
r2	r1	99,0	°C/°F (1)	50,0	massimo setpoint di lavoro
r3	0	1	---	0	blocco della modifica del setpoint di lavoro (con la procedura indicata nel paragrafo 4.1) <p>1 = SI</p>

r4	0,0	99,0	°C/°F (1)	0,0	incremento di temperatura durante la funzione Energy Saving (solo se P4 = 3); si veda anche i5
r5	0,0	99,0	°C/°F (1)	0,0	decremento di temperatura durante la funzione Overcooling; si veda anche r6
r6	0	99	min	30	durata della funzione Overcooling; si veda anche r5

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	PROTEZIONI DEL COMPRESSORE
C0	0	240	min	0	ritardo compressore dall'accensione dello strumento (3)
C1	0	240	min	5	tempo minimo tra due accensioni consecutive del compressore; anche ritardo compressore dalla conclusione dell'errore sonda cella (4) (5)

C2	0	240	min	3	durata minima dello spegnimento del compressore (4)
C3	0	240	s	0	durata minima dell'accensione del compressore
C4	0	240	min	10	durata dello spegnimento del compressore durante l'errore sonda cella; si veda anche C5
C5	0	240	min	10	durata dell'accensione del compressore durante l'errore sonda cella; si veda anche C4
C6	0,0	200,0	°C/°F (1)	80,0	temperatura del condensatore al di sopra della quale viene attivato l'allarme condensatore surriscaldato (solo se P4 = 2) (6)
C7	0,0	200,0	°C/°F (1)	90,0	temperatura del condensatore al di sopra della quale viene attivato l'allarme compressore bloccato (solo se P4 = 2)
C8	0	15	min	1	ritardo allarme compressore bloccato (solo se P4 = 2) (7)

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO
d0	0	99	h	8	intervallo di sbrinamento; si veda anche d8 (8) <p>0 = lo sbrinamento a intervalli non verrà mai attivato</p>

d3	0	99	min	30	durata dello sbrinamento <p>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato</p>
----	---	----	-----	----	---

d4	0	1	---	0	sbrinamento all'accensione dello strumento (3) <p>1 = SI</p>
----	---	---	-----	---	--

d5	0	99	min	0	ritardo sbrinamento all'accensione dello strumento (solo se d4 = 1); si veda anche i5 (3)
----	---	----	-----	---	---

d6	0	1	---	1	temperatura visualizzata durante lo sbrinamento <p>0 = temperatura della cella</p> <p>1 = se all'attivazione dello sbrinamento la temp. della cella è al di sotto di "setpoint di lavoro + r0", al massimo "setpoint di lavoro + r0"; se all'attivazione dello sbrinamento la temp. della cella è al di sopra di "setpoint di lavoro + r0", al massimo la temp. della cella all'attivazione dello sbrinamento (9)</p>
----	---	---	-----	---	---

Buzzer di allarme: su richiesta.

Ingressi di misura: 1 (sonda cella) per sonde PTC/NTC.

Ingressi digitali: secondo ingresso configurabile per ingresso di misura (sonda display o sonda condensatore, per sonde PTC/NTC) o ingresso digitale (multifunzione, contatto pulito, 5 V 1 mA).

Campo di misura: da -50 a 150 °C per sonda PTC, da -40 a 105 °C per sonda NTC.

Risoluzione: 0,1 °C/1 °C/1 °F.

Uscite a relè: 3 relè:

- relè compressore:** 8 A @ 250 Vca (contatto NA)
- relè on-off/allarme:** 8 A @ 250 Vca (contatto NA)
- relè luce cella/resistenze antiappannamento/uscita ausiliaria:** 8 A @ 250 Vca (contatto NA).

La corrente massima consentita sui carichi è di 20 A

Porta seriale: porta per la comunicazione con il sistema di supervisione (attraverso un'interfaccia seriale) o con la chiave di programmazione (via TTL, con protocollo di comunicazione MODBUS).

Altre porte di comunicazione (su richiesta): porta per la comunicazione con il sistema di supervisione (via RS 485, con protocollo di comunicazione MODBUS), porta per la comunicazione con l'indicatore remoto.

d8	0	1	---	0	tipo di intervallo di sbrinamento <p>0 = lo sbrinamento verrà attivato quando lo strumento sarà rimasto acceso per il tempo d0</p> <p>1 = lo sbrinamento verrà attivato quando il compressore sarà rimasto acceso per il tempo d0</p>
----	---	---	-----	---	---

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	ALLARMI DI TEMPERATURA
A0	0	1	---	0	temperatura associata all'allarme di temperatura di minima <p>0 = temperatura della cella</p> <p>1 = temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se P4 = 1 o 2) (10)</p>

A1	-99,0	99,0	°C/°F (1)	-10,0	temperatura al di sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura di minima; si vedano anche A0 e A2 (6)
----	-------	------	-----------	-------	--

A2	0	2	---	1	tipo di allarme di temperatura di minima <p>0 = allarme assente</p> <p>1 = relativo al setpoint di lavoro (ovvero "setpoint di lavoro - A1"; considerare A1 senza segno)</p> <p>2 = assoluto (ovvero A1)</p>
----	---	---	-----	---	--

A3	0	1	---	0	temperatura associata all'allarme di temperatura di massima <p>0 = temperatura della cella</p> <p>1 = temperatura rilevata dalla sonda ausiliaria (solo se P4 = 1 o 2) (10)</p>
----	---	---	-----	---	---

A4	-99,0	99,0	°C/°F (1)	10,0	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di massima; si vedano anche A3 e A5 (6)
----	-------	------	-----------	------	---

A5	0	2	---	1	tipo di allarme di temperatura di massima <p>0 = allarme assente</p> <p>1 = relativo al setpoint di lavoro (ovvero "setpoint di lavoro + A4"; considerare A4 senza segno)</p> <p>2 = assoluto (ovvero A4)</p>
----	---	---	-----	---	---

A6	0	240	min	120	ritardo allarme di temperatura di massima dall'accensione dello strumento (solo se A3 = 0 o se A3 = 1 e P4 = 1) (3)
----	---	-----	-----	-----	---

A7	0	240	min	15	ritardo allarme di temperatura
----	---	-----	-----	----	--------------------------------

A8	0	240	min	15	ritardo allarme di temperatura di massima dalla conclusione dello sbrinamento (solo se A3 = 0 o se A3 = 1 e P4 = 1) (11)
----	---	-----	-----	----	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INGRESSI DIGITALI
i5	0	7	---	4	effetto provocato dall'attivazione dell'ingresso multifunzione (solo se P4 = 3) (12) <p>0 = nessun effetto</p> <p>1 = SINCRONIZZAZIONE SBRINAMENTI - trascorso il tempo d5 verrà attivato lo sbrinamento</p> <p>2 = ATTIVAZIONE ENERGY SAVING - verrà attivata la funzione Energy Saving (fino a quando l'ingresso verrà disattivato), a condizione che non sia in corso la funzione Overcooling; si veda anche r4</p> <p>3 = CHIUSURA TENDA - la luce della cella verrà spenta (solo se sarà stata accesa in modo manuale) e verrà attivata la funzione Energy Saving (fino a quando l'ingresso verrà disattivato), a condizione che non sia in corso la funzione Overcooling; si veda anche r4</p> <p>4 = ATTIVAZIONE ALLARME ESTERNO - trascorso il tempo i7 il display visualizzerà il codice "IA" lampeggiante e il buzzer verrà attivato (fino a quando l'ingresso verrà disattivato)</p> <p>5 = INTERVENTO PRESSOSTATO - il compressore verrà spento, il display visualizzerà la codice "IA" lampeggiante e il buzzer verrà attivato (fino a quando l'ingresso verrà disattivato); si vedano anche i7, i8 e i9</p> <p>6 = ACCENSIONE USCITA AUSILIARIA - l'uscita ausiliaria verrà accesa (fino a quando l'ingresso verrà disattivato)</p> <p>7 = SPEGNIMENTO STRUMENTO - lo strumento verrà spento (fino a quando l'ingresso verrà disattivato)</p>

i6	0	1	---	0	tipo di contatto dell'ingresso multifunzione (solo se P4 = 3) <p>0 = NA (ingresso attivo con contatto chiuso)</p> <p>1 = NC (ingresso attivo con contatto aperto)</p>
----	---	---	-----	---	---

i7	0	120	min	0	se i5 = 4, ritardo segnalazione allarme ingresso multifunzione (solo se P4 = 3) <p>se i5 = 5, ritardo compressore dalla disattivazione dell'ingresso multifunzione (solo se P4 = 3) (13)</p>
----	---	-----	-----	---	--

i8	0	15	---	0	numero di allarmi ingresso multifunzione tale da provocare l'allarme strumento bloccato (solo se P4 = 3 e i5 = 5) <p>0 = allarme assente</p>
----	---	----	-----	---	--

i9	1	999	min	240	tempo che deve trascorrere in assenza di allarmi ingresso multifunzione affinché il contatore di allarmi venga azzerato (solo se P4 = 3 e i5 = 5)
----	---	-----	-----	-----	---

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	USCITE
u0	0	1	---	0	utenza gestita dalla seconda uscita (14) <p>0 = on-off</p> <p>1 = allarme</p>

u1	0	2	---	0	utenza gestita dalla terza uscita (14) <p>0 = luce della cella</p> <p>1 = resistenze antiappannamento</p> <p>2 = uscita ausiliaria</p>
----	---	---	-----	---	--

u2	0	1	---	0	abilitazione dell'accensione/spegnimento della luce della cella o dell'uscita ausiliaria in modo manuale quando lo strumento è spento (15) <p>1 = SI</p>
----	---	---	-----	---	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	RESISTENZE ANTIAPPANNAMENTO (solo se u1 = 1)
b0	-99,0	99,0	°C/°F (1)	-1,0	temperatura della cella al di sopra della quale le resistenze antiappannamento vengono spente (solo se le resistenze sono state accese per effetto del regolatore, non in modo manuale) (6)

b1	0	120	min	5	durata dell'accensione delle resistenze antiappannamento (solo se le resistenze sono state accese in modo manuale)
----	---	-----	-----	---	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (MODBUS)
LA	1	247	---	247	indirizzo strumento
Lb	0	3	---	2	baud rate <p>0 = 2.400 baud</p> <p>1 = 4.800 baud</p> <p>2 = 9.600 baud</p> <p>3 = 19.200 baud</p>

LP	0	2	---	2	parità <p>0 = none (nessuna parità)</p> <p>1 = odd (dispari)</p> <p>2 = even (pari)</p>
----	---	---	-----	---	---

LA	1	247	---	247	indirizzo strumento
Lb	0	3	---	2	baud rate <p>0 = 2.400 baud</p> <p>1 = 4.800 baud</p> <p>2 = 9.600 baud</p> <p>3 = 19.200 baud</p>

b1	0	120	min	5	durata dell'accensione delle resistenze antiappannamento (solo se le resistenze sono state accese in modo manuale)
----	---	-----	-----	---	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (MODBUS)
LA	1	247	---	247	indirizzo strumento
Lb	0	3	---	2	baud rate <p>0 = 2.400 baud</p> <p>1 = 4.800 baud</p> <p>2 = 9.600 baud</p> <p>3 = 19.200 baud</p>

LP	0	2	---	2	parità <p>0 = none (nessuna parità)</p> <p>1 = odd (dispari)</p> <p>2 = even (pari)</p>
----	---	---	-----	---	---

(1) l'unità di misura dipende dal parametro P2

(2) **impostare opportunamente i parametri relativi ai regolatori dopo la modifica del parametro**

(3) il parametro ha effetto anche dopo un'interruzione dell'alimentazione che si manifesta quando lo strumento è acceso

(4) il tempo stabilito con il parametro viene conteggiato anche quando lo strumento è spento

(5) se il parametro C1 è impostato a 0, il ritardo dalla conclusione dell'errore sonda cella sarà comunque di 2 min

(6) il differenziale del parametro è di 2 °C/4 °F

(7) se all'accensione dello strumento la temperatura del condensatore è già al di sopra di quella stabilita con il parametro C7, il parametro C8 non avrà effetto

(8) lo strumento memorizza il conteggio dell'intervallo di sbrinamento ogni 30 min; la modifica del parametro d0 ha effetto dalla conclusione del precedente intervallo di sbrinamento o dall'attivazione di uno sbrinamento in modo manuale

(9) il display ripristina il normale funzionamento quando, concluso lo sbrinamento, la temperatura della cella scende al di sotto di quella che ha bloccato il display (o se si manifesta un allarme di temperatura)

(10) se il parametro P4 è impostato a 0 o 3, lo strumento funzionerà come se il parametro fosse impostato a 0 (ma non memorizzerà l'allarme)

(11) durante lo sbrinamento gli allarmi di temperatura sono assenti

(12) se il parametro i5 è impostato a 1, 2, 3, 6 o 7, l'effetto non verrà segnalato

(13) assicurarsi che il tempo stabilito con il parametro i7 sia inferiore a quello stabilito con il parametro i9

(14) per evitare di danneggiare l'utenza collegata, modificare il parametro a strumento spento

(15) se il parametro u2 è impostato a 0, lo spegnimento dello strumento provocherà l'eventuale spegnimento della luce della cella o dell'uscita ausiliaria; alla successiva riaccensione l'utenza sarà spenta.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà Evco la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da Evco stessa.

Evco non si assume alcune responsabilità in ordine alle caratteristiche, ai dati tecnici e ai possibili errori riportati nella presente o derivanti dall'utilizzo della stessa.

Evco non può essere ritenuta responsabile per danni causati dall'inosservanza delle avvertenze.

Evco si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso e in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.



EVCO S.r.l.

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALIA

Telefono 0437-852468 • Fax 0437-83648

info@evco.it • www.evco.it