

① ITALIANO

IMPORTANTE

Leggere attentamente questo documento prima dell’installazione e prima dell’uso del dispositivo e seguire tutte le avvertenze; conservare questo documento con il dispositivo per consultazioni future.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale hardware.



Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1 INTRODUZIONE

1.1 Introduzione


c-pro 3 NODE kilo+ è una gamma di controllori programmabili per applicazioni appartenenti al settore della refrigerazione e dell’aria condizionata. I controllori dispongono di un considerevole numero di ingressi e di uscite; consentono di realizzare una rete flessibile, modulare ed espandibile di dispositivi di controllo. La varietà di porte di comunicazione disponibili (di tipo RS-485, CAN, USB ed Ethernet) e di protocolli di comunicazione supportati favoriscono l’integrazione dei dispositivi in sistemi. Il software applicativo può essere realizzato con l’ambiente di sviluppo per controllori programmabili UNI-PRO 3. Per informazioni relative all’utilizzo del protocollo di comunicazione BACnet consultare il PICS.

L’attuale versione di UNI-PRO 3.13 implementa un profilo di dispositivo standard BACnet® B-ASC, che non prevede la gestione degli oggetti Scheduler e Calendar, previsti invece nel profilo B-AAC.


2 DESCRIZIONE

2.1 Descrizione

Il seguente disegno illustra l’aspetto dei dispositivi.

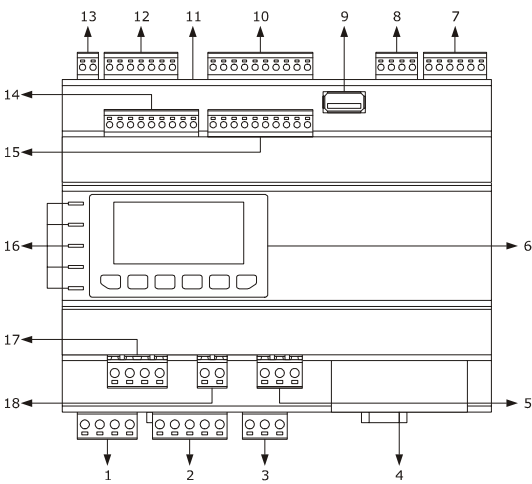


Parte	Significato
1	uscite digitali K1 e K2
2	uscite digitali K3, K4, K5 e K6
3	uscita digitale K7
4	porta Ethernet MODBUS TCP, Web Server
5	uscita digitale K11
6	visualizzatore e tastiera (non disponibile nelle versioni cieche)
7	ingressi digitali 1... 5
8	uscite analogiche 1... 3
9	porta USB
10	ingressi analogici 1... 6
11	micro switch per l’inserimento della terminazione della porta CAN CANBUS, della porta RS-485 MODBUS master/slave e della porta RS-485 MODBUS slave
12	porte RS-485 MODBUS slave, RS-485 MODBUS master/slave e CAN CANBUS
13	alimentazione
14	ingressi analogici 7... 10 e uscite analogiche 4... 6
15	ingressi digitali 6... 13
16	LED di segnalazione

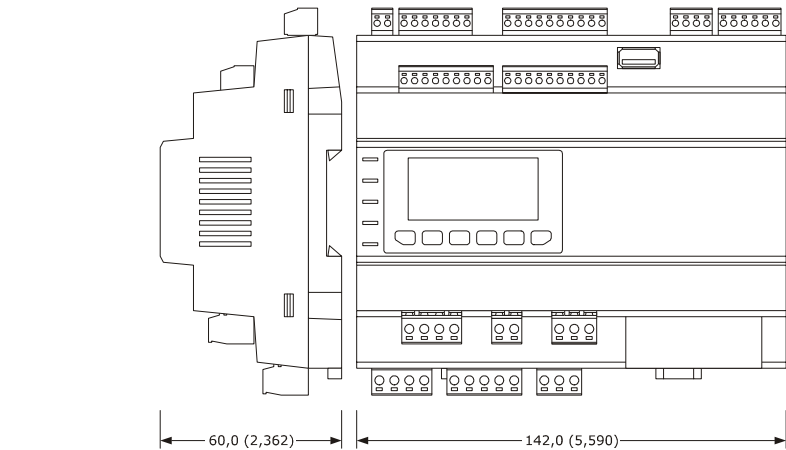

3 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE

3.1 Dimensioni


Il seguente disegno illustra le dimensioni dei dispositivi (8 moduli DIN); le dimensioni sono espresse in mm (in).

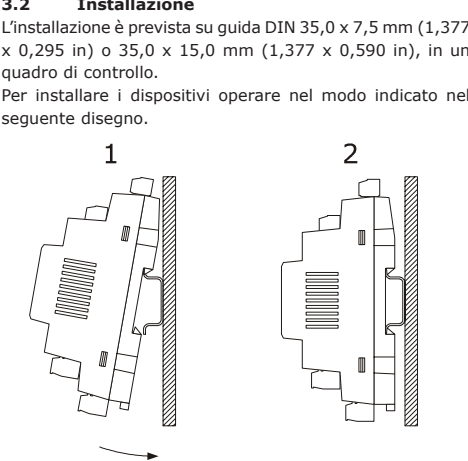

3.2 Installazione

L’installazione è prevista su guida DIN 35,0 x 7,5 mm (1,377 x 0,295 in) o 35,0 x 15,0 mm (1,377 x 0,590 in), in un quadro di controllo.

Per installare i dispositivi operare nel modo indicato nel seguente disegno.

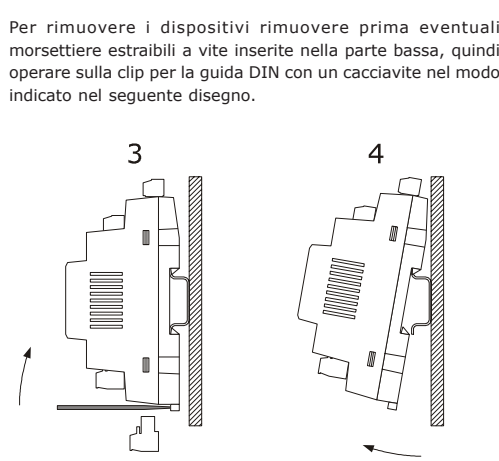

Per rimuovere i dispositivi rimuovere prima eventuali morsettiere estraibili a vite inserite nella parte bassa, quindi operare sulla clip per la guida DIN con un cacciavite nel modo indicato nel seguente disegno.

Per installare nuovamente i dispositivi premere prima a fondo la clip della guida DIN.

3.3 Avvertenze per l’installazione

- accertarsi che le condizioni di lavoro del dispositivo (temperatura di impiego, umidità di impiego, ecc.) rientrino nei limiti riportati; si veda il capitolo “DATI TECNICI”


- non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell’aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse

- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione del dispositivo; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l’aiuto di un utensile.


4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

4.1 Connettori

Il seguente disegno illustra i connettori dei dispositivi.

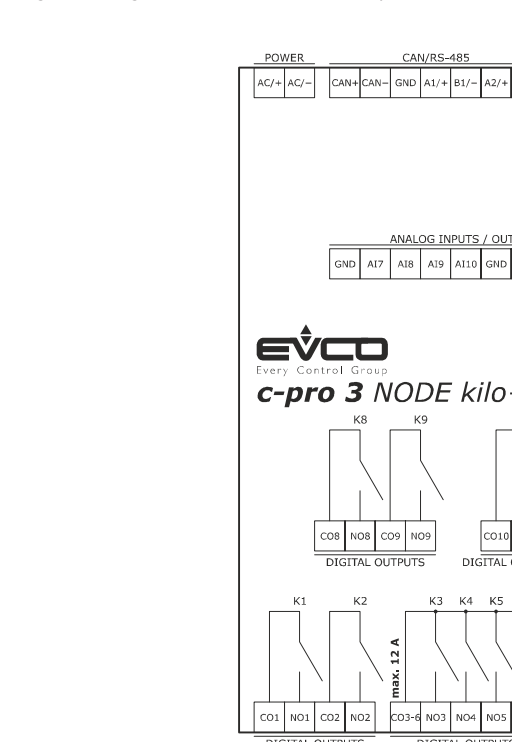

Parte	Significato
1	uscite digitali K1 e K2
2	uscite digitali K3, K4, K5 e K6
3	uscita digitale K7
4	porta Ethernet MODBUS TCP, Web Server
5	uscita digitale K11
6	visualizzatore e tastiera (non disponibile nelle versioni cieche)
7	ingressi digitali 1... 5
8	uscite analogiche 1... 3
9	porta USB
10	ingressi analogici 1... 6
11	micro switch per l’inserimento della terminazione della porta CAN CANBUS, della porta RS-485 MODBUS master/slave e della porta RS-485 MODBUS slave
12	porte RS-485 MODBUS slave, RS-485 MODBUS master/slave e CAN CANBUS
13	alimentazione
14	ingressi analogici 7... 10 e uscite analogiche 4... 6
15	ingressi digitali 6... 13
16	LED di segnalazione

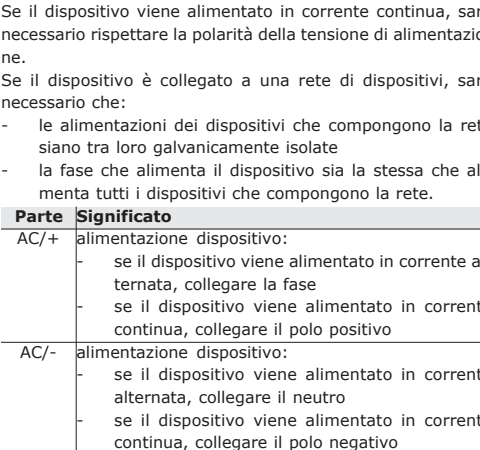

4.2 Significato dei connettori

Le seguenti tabelle illustrano il significato dei connettori dei dispositivi.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo “DATI TECNICI”.

POWER	
AC/+	alimentazione dispositivo:
AC/-	alimentazione dispositivo:

ANALOG INPUTS / OUTPUTS	
GND	massa ingressi analogici
AI1	ingresso analogico 1, impostabile via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC, Pt 1000, trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V raziometrici o 0-10 V
AI2	ingresso analogico 2, impostabile via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC, Pt 1000, trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V raziometrici o 0-10 V
AI3	ingresso analogico 3, impostabile via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC, Pt 1000, trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V raziometrici o 0-10 V
AI4	ingresso analogico 4, impostabile via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC o Pt 1000
AI5	ingresso analogico 5, impostabile via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC o Pt 1000

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	uscita digitale 12 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO13	uscita digitale 13 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM1	comune ingressi digitali

DIGITAL INPUTS	
DI1	ingresso digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI2	ingresso digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz o 2 KHz optoisolato); la frequenza può essere impostata con l’ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
DI3	ingresso digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI4	ingresso digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DI5	ingresso digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
COM	comune ingressi digitali

ANALOG OUTPUTS	
AO1	uscita analogica 1, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
AO2	uscita analogica 2, impostabile via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V

DIGITAL OUTPUTS	
DO1	uscita digitale 1 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO2	uscita digitale 2 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO3	uscita digitale 3 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO4	uscita digitale 4 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO5	uscita digitale 5 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO6	uscita digitale 6 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO7	uscita digitale 7 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO8	uscita digitale 8 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO9	uscita digitale 9 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO10	uscita digitale 10 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO11	uscita digitale 11 (24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolato)
DO12	

4.6 Polarizzazione della porta RS-485 MODBUS slave

I dispositivi non sono in grado di polarizzare la porta RS-485 MODBUS slave; la polarizzazione deve essere eseguita da un altro dispositivo.

4.7 Avvertenze per il collegamento elettrico

- non operare sulle morsettiere del dispositivo utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici
- se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica del dispositivo corrispondano a quelle dell'alimentazione locale; si veda il capitolo "DATI TECNICI"
- scollegare l'alimentazione del dispositivo prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- collegare il dispositivo a una rete RS-485 di dispositivi utilizzando un doppino twistato
- collegare il dispositivo a una rete CAN di dispositivi utilizzando un doppino twistato
- collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale
- non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti il dispositivo rivolgersi alla rete vendita EVCO.

5	SEGNALAZIONI E INDICAZIONI
5.1	Segnalazioni
LED	Significato
ON	LED alimentazione se è acceso, il dispositivo sarà alimentato se è spento, il dispositivo non sarà alimentato
RUN	LED run se è acceso, il software applicativo sarà compilato e in esecuzione in modalità <i>release</i> se lampeggia lentamente, il software applicativo sarà compilato e in esecuzione in modalità <i>debug</i> se lampeggia velocemente, il software applicativo sarà compilato, in esecuzione in modalità <i>debug</i> e fermo in un breakpoint se è spento: - il dispositivo non sarà compatibile con il software applicativo - il dispositivo non sarà abilitato per funzionare con le <i>Special ABL</i> (Application Block Libraries)
	LED allarme di sistema se è acceso, sarà in corso un allarme di sistema non resettabile via software applicativo se lampeggia lentamente, sarà in corso un allarme di sistema con reset automatico se lampeggia molto lentamente, sarà in corso un accesso alla memoria FLASH esterna se lampeggia velocemente, sarà in corso un allarme di sistema con reset manuale se è spento, non sarà in corso alcun allarme di sistema
CAN	LED comunicazione CAN CANBUS se è acceso, il dispositivo sarà configurato per comunicare via CAN CANBUS con un altro dispositivo ma la comunicazione non sarà stata stabilita se lampeggia lentamente, la comunicazione CAN CANBUS sarà stata stabilita ma questa non sarà del tutto corretta se lampeggia velocemente, la comunicazione CAN CANBUS sarà stata stabilita e sarà corretta se è spento, non sarà in corso alcuna comunicazione CAN CANBUS
L1	LED ausiliario il funzionamento di questo LED può essere impostato con l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3

6 DATI TECNICI

6.1 Dati tecnici

Scopo del dispositivo di comando: dispositivo di comando di funzionamento.

Costruzione del dispositivo di comando: dispositivo elettronico incorporato.

Contentitore: autoestinguente grigio.

Categoria di resistenza al calore e al fuoco: D.

Dimensioni: 142,0 x 128,0 x 60,0 mm (5,590 x 5,039 x 2,362 in; L x H x P); 8 moduli DIN.

Le dimensioni fanno riferimento al dispositivo con tutte le morsettiere estraibili a vite correttamente inserite.

Metodo di montaggio del dispositivo di comando: su guida DIN 35,0 x 7,5 mm (1,377 x 0,295 in) o 35,0 x 15,0 mm (1,377 x 0,590 in), in un quadro di controllo.

Grado di protezione:

- IP20 complessivamente
- IP40 il frontale.

Connessioni:

- morsettiere estraibili a vite solo maschio passo 3,5 mm (0,137 in) per conduttori fino a 1,5 mm² (0,0028 in²): alimentazione, ingressi analogici, ingressi digitali, uscite analogiche e porte RS-485 MODBUS slave, RS-485 MODBUS master/slave e CAN CANBUS
- morsettiere estraibili a vite solo maschio passo 5 mm (0,196 in) per conduttori fino a 2,5 mm² (0,0038 in²): uscite digitali
- connettore USB tipo A: porta USB
- connettore telefonico RJ45 F: porta Ethernet MODBUS TCP, Web Server.

Le lunghezze massime dei cavi di collegamento sono le seguenti:

- alimentazione: 100 m (328 ft)
- ingressi analogici: 100 m (328 ft)
- alimentazione trasduttori: 100 m (328 ft)
- ingressi digitali: 100 m (328 ft)
- uscite analogiche PWM: 1 m (3,280 ft)
- uscite analogiche 0-20 mA, 4-20 mA e 0-10 V: 100 m (328 ft)
- uscite digitali (relè elettromeccanici): 100 m (328 ft)
- uscite digitali (comando per relè allo stato solido): 100 m (328 ft)
- porte RS-485 MODBUS slave e RS-485 MODBUS master/slave: 1.000 m (3.280 ft); si veda anche il manuale MODBUS specifications and implementation guides disponibile su <http://www.modbus.org/specs.php>

- porta CAN CANBUS:
 - 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud
 - 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
 - 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
 - 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baudper impostazione di fabbrica il dispositivo riconosce automaticamente la baud rate degli altri elementi della rete, a condizione che questa sia una di quelle elencate in precedenza; in seguito impostare manualmente la baud rate allo stesso valore di quella degli altri elementi
- porta USB: 1 m (3,280 ft).

Per cablare il dispositivo si consiglia di utilizzare il kit di collegamento CJAV35 (da ordinare separatamente): morsettiere estraibili a vite solo femmina passo 3,5 mm (0,137 in) per conduttori fino a 1,5 mm² (0,0028 in²) e morsettiere estraibili a vite solo femmina passo 5 mm (0,196 in) per conduttori fino a 2,5 mm² (0,0038 in²).

Per programmare il dispositivo si consiglia di utilizzare i cavi di connessione 0810500018 o 0810500020 (da ordinare separatamente): il cavo 0810500018 è lungo 2,0 m (6,561 ft), il cavo 0810500020 è lungo 0,5 m (1,640 ft).

Temperatura di impiego:

- da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F) per le versioni built-in
- da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F) per le versioni cieche.

Temperatura di immagazzinamento: da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).

Umidità di impiego: dal 10 al 90 % di umidità relativa senza condensa.

Situazione di inquinamento del dispositivo di comando: 2.

Conformità ambientale:

- RoHS 2011/65/CE
- WEEE 2012/19/EU
- regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

Conformità EMC:

- EN 60730-1
- IEC 60730-1.

Alimentazione:

- 24 VAC (+10 % -15 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 20 VA max. non isolata
 - 20... 40 VDC, 12 W max. non isolata
- fornita da un circuito classe 2.

Proteggere l'alimentazione con un fusibile da 2 A-T 250 V. Se il dispositivo viene alimentato in corrente continua, sarà necessario rispettare la polarità della tensione di alimentazione.

Tensione impulsiva nominale: 4 KV.

Categoria di sovratensione: III.

Classe e struttura del software: A.

Orologio: incorporato (con batteria primaria al litio).

Autonomia della batteria in mancanza dell'alimentazione: 5 anni a 25 °C (77 °F).

Deriva: ≤ 30 s/mese a 25 °C (77 °F).

Ingressi analogici: 10 ingressi:

- 4 impostabili via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC o Pt 1000
- 6 impostabili via parametro di configurazione per sonde PTC, NTC, Pt 1000, trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V raziometrici o 0-10 V.

Alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V: 5 VDC (+0 %, -12 %), 60 mA max.

Alimentazione trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA e 0-10 V: 12 VDC (±10 %), 120 mA max.

La massima corrente erogabile complessivamente dalle due alimentazioni è 120 mA.

Ingressi analogici PTC (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)

Tipo di sensore: KTY 81-121.
Campo di misura: da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F).

Precisione: ±0,5 % del fondo scala.
Risoluzione: 0,1 °C.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi analogici NTC (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)

Tipo di sensore: 83435.
Campo di misura: da -50 a 120 °C (da -58 a 248 °F).

Precisione: - ±0,5 % del fondo scala da -40 a 100 °C
- ±1 °C da -50 a -40 °C e da 100 a 120 °C.

Risoluzione: 0,1 °C.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi analogici NTC (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)

Tipo di sensore: NTC tipo 2.
Campo di misura: da -40 a 86 °C (da -40 a 186 °F).

Precisione: ±1 °C.
Risoluzione: 0,1 °C.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi analogici NTC (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)

Tipo di sensore: NTC tipo 3.
Campo di misura: da -40 a 86 °C (da -40 a 186 °F).

Precisione: ±1 °C.
Risoluzione: 0,1 °C.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi analogici Pt 1000 (1 KΩ @ 0 °C, 32 °F)

Campo di misura: da -100 a 400 °C (da -148 a 752 °F).

Precisione: - ±0,5 % del fondo scala da -100 a 200 °C
- ±2 °C da 200 a 400 °C.

Risoluzione: 0,1 °C.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi analogici 0-20 mA e 4-20 mA

Resistenza di ingresso: ≤ 200 Ω.
Precisione: ±0,5 % del fondo scala.
Risoluzione: 0,01 mA.
Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna; la massima corrente consentita su ciascun ingresso è 25 mA.

Ingressi analogici 0-5 V raziometrici e 0-10 V

Resistenza di ingresso: ≥ 10K Ω.
Precisione: ±0,5 % del fondo scala.
Risoluzione: 0,01 V.

Tempo di conversione: 100 ms.
Protezione: nessuna.

Ingressi digitali: 13 ingressi (impostabili con l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3 per contatto NA o NC):

- 2 a 24 VAC/DC, 50/60 Hz/2 KHz optoisolati; la frequenza può essere impostata con l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3
- 11 a 24 VAC/DC, 50/60 Hz optoisolati.

Ingressi digitali a 24 VAC/DC, 50/60 Hz

Alimentazione: - 24 VAC (±15 %), 50/60 Hz (±3 Hz)
- 24 VDC (+66 %, -16 %).

Resistenza di ingresso: ≥ 10K Ω.
Protezione: nessuna.

Ingressi digitali a 24 VAC/DC, 2 KHz

Alimentazione: - 24 VAC (±15 %), 50/60 Hz (±3 Hz)
- 24 VDC (+66 %, -16 %).

Resistenza di ingresso: ≥ 10K Ω.
Protezione: nessuna.

Uscite analogiche: 6 uscite:

- 2 per 0-10 V
- 2 impostabili via parametro di configurazione per PWM o 0-10 V
- 2 impostabile via parametro di configurazione per 0-20 mA, 4-20 mA o 0-10 V.

Uscite analogiche PWM

Alimentazione: 10 VDC (+16 %, -25 %), 10 mA max.

Frequenza: 0... 2 KHz.

Duty: 0... 100 %.

Protezione: nessuna.

Uscite analogiche 0-20 mA e 4-20 mA

Resistenza di ingresso: 40... 300 Ω.
Precisione: ±3 % del fondo scala.

Risoluzione: 0,05 mA.

Tempo di conversione: 1 s.

Protezione: nessuna.

Uscite analogiche 0-10 V

Resistenza di ingresso: 1 KΩ.
Precisione: ±3 % del fondo scala.

Risoluzione: - +2 %, -5 % del fondo scala per utenze con impedenza da 1 a 5 KΩ
- ±2 % del fondo scala per utenze con impedenza > 5 KΩ.

Uscite digitali: 11 uscite:

- a seconda del modello:
 - 9 relè elettromeccanici SPST da 3 A res. @ 250 VAC (K1... K6 e K8... K10)
 - 4 comandi per relè allo stato solido da 24 VAC/DC, 600 mA max (K1, K2, K8 e K9) e 5 relè elettromeccanici SPST da 3 A res. @ 250 VAC (K3... K6 e K10)
- 2 relè elettromeccanici SPDT da 3 A res. @ 250 VAC (K7 e K11).

Il dispositivo garantisce un doppio isolamento tra ciascun connettore delle uscite digitali e le rimanenti parti del dispositivo stesso.

Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2: tipo 1.

Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2: C.

Visualizzazioni: a seconda del modello:

- nessuna (versione cieca)
- display custom da 4+4 digit (versione built-in LED)
- visualizzatore grafico LCD monocoloro da 128 x 64 pixel (versione built-in LCD).

Porte di comunicazione: 5 porte:

- 1 porta RS-485 con protocollo di comunicazione MODBUS slave
- 1 porta RS-485 con protocollo di comunicazione impostabile con l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3 per MODBUS master/slave, BACnet MS/TP
- 1 porta CAN con protocollo di comunicazione CANBUS
- 1 porta USB
- 1 porta Ethernet con protocollo di comunicazione MODBUS TCP, Web Server, BACnet IP.

L'attuale versione di UNI-PRO 3.13 implementa un profilo di dispositivo standard BACnet® B-ASC, che non prevede la gestione degli oggetti Scheduler e Calendar, previsti invece nel profilo B-AAC.

CPU: 200 MHz.

RAM: 512 kB.

Program memory: 2 MB.

External FLASH: 32 MB.

Memory for Web Server: 8 MB.

Datalog memory: 8 MB.